

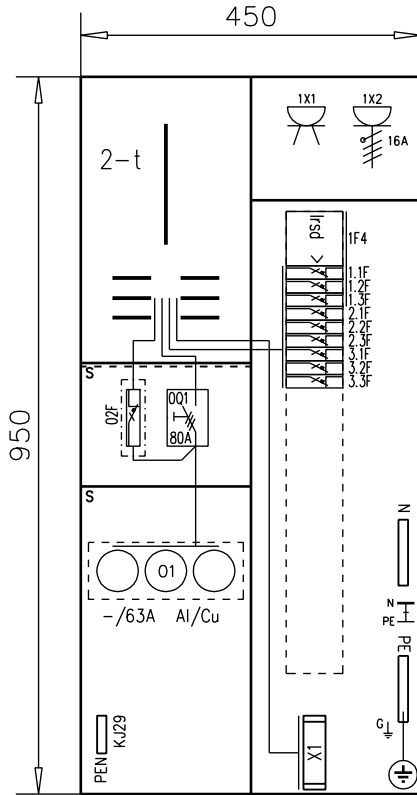

UTU ELEC OY

PL 20, 28401 ULVILA

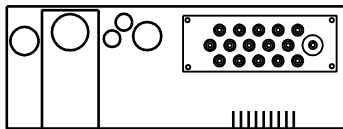
Puh: 02-550 800

Fax: 02-550 8333

www.utu.eu



Keskuksen syvyys 160 mm


 Lähtöosan aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
 MC-MULTIGATE 16

EN 60 439-3	Sähkö n:o 3426329	Nimellinen tasoituskerron	2--3 autom./vaihe 0,8
Malli collie 3806 P63/2T+PRV			4--5 autom./vaihe 0,7
PL / kW	IN / A	UN / V	PH / kW
			6--9 autom./vaihe 0,6
Nimellisjännite	UN 400 V	Nimellistajuus	50 Hz
Apupiirin nimellisjännite	- V	Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Nimellisieristysjännite	Ui 400 V	Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Nimellisvirta, keskus	IN 63 A	Ympäristöolot	Normaalit
Nimellisvirta, piirit	IN - A	EMC-käyttöympäristö	1 ja 2
Terminen rajavirta	Icw - kA	Paino	- kg
Dynaaminen rajavirta	Upk - kA		

collie

 UTU ELEC OY
 MADE IN FINLAND

FI

MALLI collie 3806 P63/2T+PRV

I N 63 A EN 60 439-3

U N 400 V IP 34

F 50 Hz TYÖ N:O

Suunn.	Pvm.	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde 1:10 (A4)			3426329

KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	02	Talokaapeli	10A	/63	
	1.1	Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa	16A		
	1.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	16A		
	1.3	Vikavirtasuojakytkin 4x25A / 30mA	16A		
	2.1		16A		
	2.2		16A		
	2.3		16A		
	3.1		10A		
	3.2		10A		
	3.3		10A		

Suunn.	Pvm.	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark.	Muutos	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv.	Suhde	3426329		